



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области**

Юридический адрес: 188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино,
ул. Оборонная д. 51,

Почтовый адрес: 188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51. тел: 640-05-65

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района

188230 Ленинградская область, г. Луга, пр-т Кирова, д.24 тел:(81372)2-63-22

e-mail:ondluga@mail.ru

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ленинградской области (812) 579-99-99

**Предписание № 2-22-72-134/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Лужский психоневрологический интернат», юридический
адрес: 188230, Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 9, ИНН 4710006220

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД и ПР Лужского района УНДиПР ГУ МЧС России по
Ленинградской области от 30.08.2018 года № 2-22-72-134

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 14 сентября по 24 сентября 2018 года Хилем Эдгаром Юрьевичем Заместителем
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района
УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области- заместителем
главного государственного инспектора Лужского района Ленинградской области по
пожарному надзору, проведена плановая проверка объекта защиты – здания
психоневрологического интерната: 188230, Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе,
д. 9

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа
ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Директором ЛОГБУ «Лужский ПНИ» Мироновичем Евгением Олеговичем
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
-------	---	--	---------------------------	--------------------------------

	места выявленного нарушения	Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	требования пожарной безопасности	(указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Административное здание				
1.	Не обеспечено наличие на дверях помещения кладовой инвентаря обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	ППР Пост. ПР. РФ № 390 п.20.	02 сентября 2019 года	
2.	Не обеспечено помещение склада первичными средствами пожаротушения согласно (огнетушителями) требований.	ППР Пост. ПР. РФ № 390 п. 468 приложение 1	02 сентября 2019 года	
3.	Помещение склада, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	НПБ 110-03 п. 14 табл. 1 п.10	02 сентября 2019 года	
4.	Помещение склада, не оборудованы системой оповещения людей о пожаре.	НПБ 104-03 п. 5.1 таблица 2, п. 5	02 сентября 2019 года	
Главный корпус				
5.	Приемное карантинное отделение, не оборудован системой оповещения людей о пожаре.	НПБ 104-03 п. 5.1 таблица 2, п. 5	02 сентября 2019 года	
6.	Не обеспечено помещение склада №1 первичными средствами пожаротушения согласно (огнетушителями) требований.	ППР Пост. ПР. РФ № 390 п. 468 приложение 1	02 сентября 2019 года	
7.	Не обеспечено помещение склада №2 первичными средствами пожаротушения согласно (огнетушителями) требований.	ППР Пост. ПР. РФ № 390 п. 468 приложение 1	02 сентября 2019 года	
8.	Не обеспечено помещение склада №3 первичными средствами пожаротушения согласно (огнетушителями) требований.	ППР Пост. ПР. РФ № 390 п. 468 приложение 1	02 сентября 2019 года	
9.	Не обеспечено помещение склада №4 первичными средствами пожаротушения согласно (огнетушителями) требований.	ППР Пост. ПР. РФ № 390 п. 468 приложение 1	02 сентября 2019 года	
10.	Кабели и провода СПЗ прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм),	ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.5 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты электрооборудование Требования	02 сентября 2019 года	

	не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315. (чердак главного корпуса) (Существующие кабельные линии не соответствуют требованиям)	пожарной безопасности		
11.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. (чердак главного корпуса) (Существующие кабельные линии не соответствуют требованиям)	ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты электрооборудование Требования пожарной безопасности	02 сентября 2019 года	
Подвал				
12.	Помещение продовольственного склада, не оборудовано системой оповещения людей о пожаре.	НПБ 104-03 п. 5.1 таблица 2, п. 5	02 сентября 2019 года	
13.	Допускается установка отопительных приборов, выступающих от плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы (на лестничной клетке выхода из продовольственного склада).	СНиП 41-01-2003 п.6.5.6	02 сентября 2019 года	
14.	Кабели и провода СПЗ прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), не имеют показатели	ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.5 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты электрооборудование Требования пожарной безопасности		

	пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315. (Существующие кабельные линии не соответствуют требованиям)			
15.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. (Существующие кабельные линии не соответствуют требованиям)	ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты электрооборудование Требования пожарной безопасности		
Гараж				
16.	Кабели и провода СПЗ прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315. (Существующие кабельные линии не соответствуют требованиям)	ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.5 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты электрооборудование Требования пожарной безопасности	02 сентября 2019 года	
17.	Кабельные линии и электропроводка систем	ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.	02 сентября	

	противопожарной защиты, систем обнаружения пожара не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. (Существующие кабельные линии не соответствуют требованиям)	4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты электрооборудование пожарной безопасности Требования	2019 года	
18.	Кабели и провода СПЗ прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315. (Существующие кабельные линии не соответствуют требованиям)	ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.5 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты электрооборудование пожарной безопасности Требования	02 сентября 2019 года	
19.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. (Существующие кабельные линии не соответствуют требованиям)	ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты электрооборудование пожарной безопасности Требования	02 сентября 2019 года	
20.	Кабели и провода СПЗ прокладываемые при групповой прокладке	ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.5 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты	02 сентября	

	(расстояние между кабелями менее 300 мм), не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315. (Существующие кабельные линии не соответствуют требованиям)	электрооборудование пожарной безопасности	Требования	2019 года	
21.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. (Существующие кабельные линии не соответствуют требованиям)	ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты электрооборудование пожарной безопасности	Требования	02 сентября 2019 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Хиль Эдгар Юрьевич – Заместитель начальника
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Лужского района
УНДиПР Главного управления МЧС России по
Ленинградской области- заместитель главного
государственного инспектора Лужского района
Ленинградской области по пожарному надзору
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«24» сентября 2018г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ЛОГБУ «Лужский ПНИ»

Миронович Евгений Олегович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность


руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении

проверки)

«24» сентября 2018г.

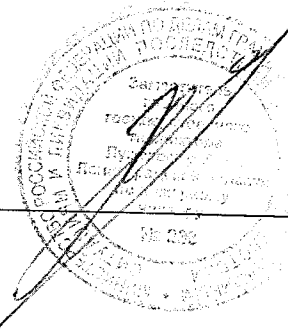

(подпись)



(подпись)

